


Servicebogen – Tankentnahme

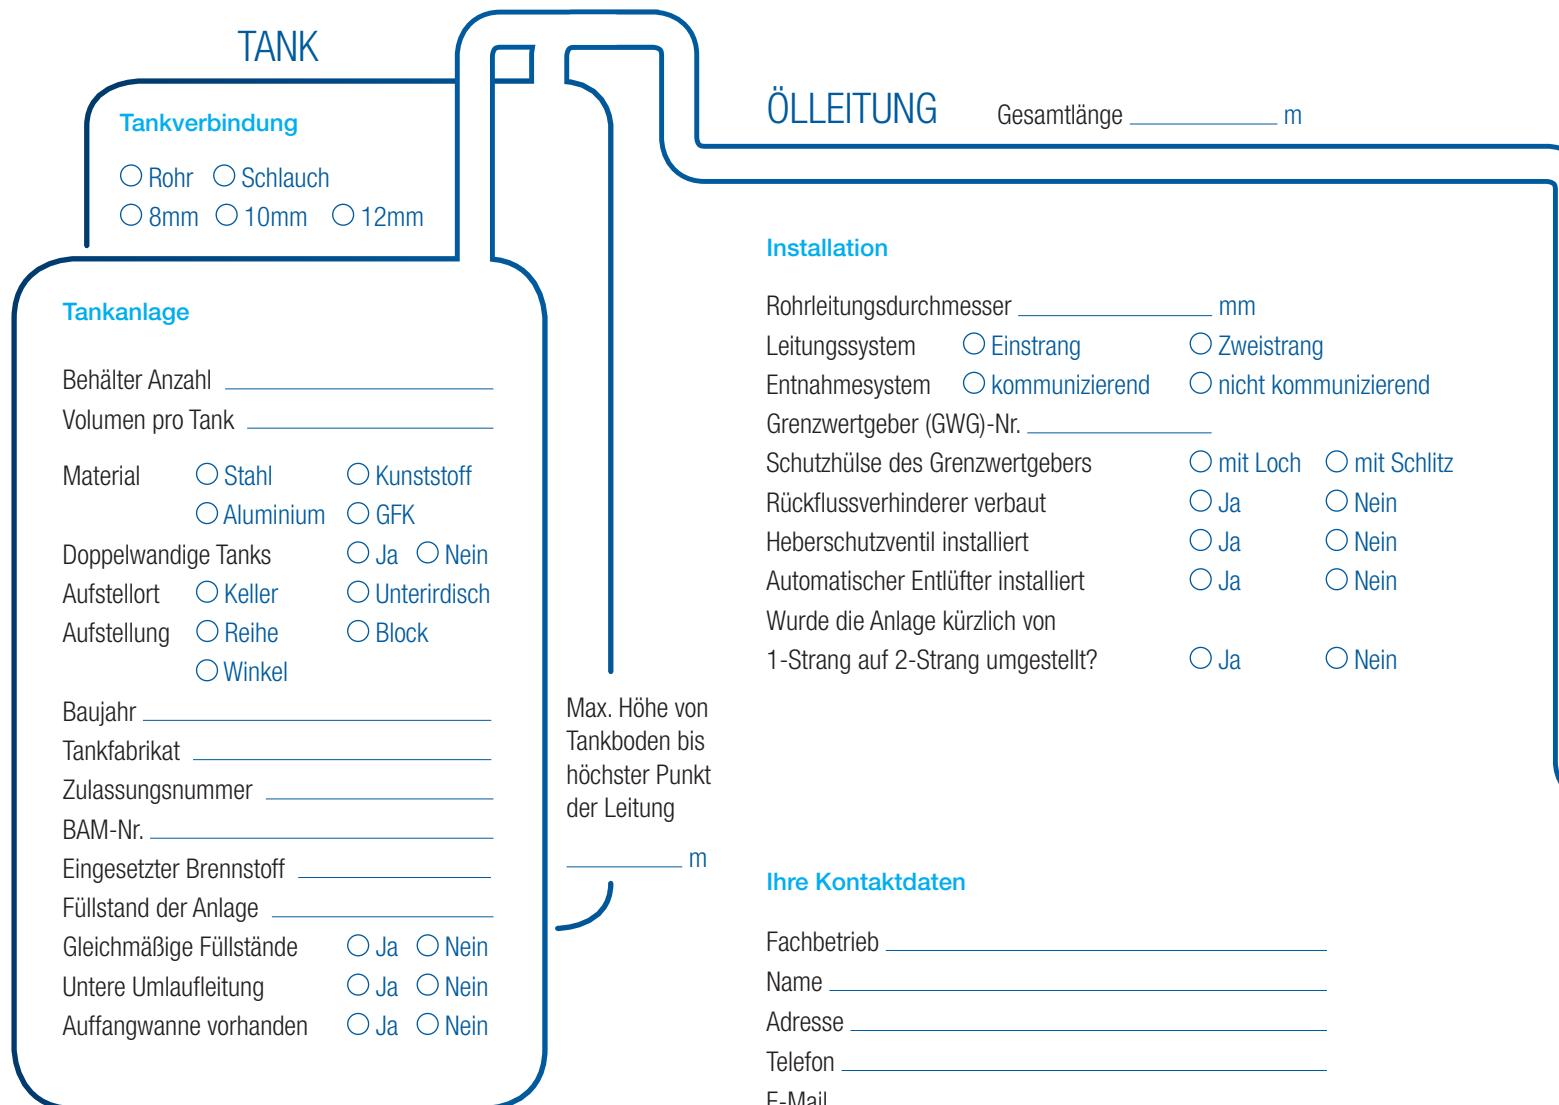

TANK

Tankverbindung

Rohr Schlauch
 8mm 10mm 12mm

Tankanlage

Behälter Anzahl _____
Volumen pro Tank _____
Material Stahl Kunststoff
 Aluminium GFK
Doppelwandige Tanks Ja Nein
Aufstellort Keller Unterirdisch
Aufstellung Reihe Block
 Winkel
Baujahr _____
Tankfabrikat _____
Zulassungsnummer _____
BAM-Nr. _____
Eingesetzter Brennstoff _____
Füllstand der Anlage _____
Gleichmäßige Füllstände Ja Nein
Untere Umlaufleitung Ja Nein
Auffangwanne vorhanden Ja Nein

ÖLLEITUNG

Gesamtlänge _____ m

Installation

Rohrleitungs durchmesser _____ mm
Leitungssystem Einstrang Zweistrang
Entnahmesystem kommunizierend nicht kommunizierend
Grenzwertgeber (GWG)-Nr. _____
Schutzhülse des Grenzwertgebers mit Loch mit Schlitz
Rückflussverhinderer verbaut Ja Nein
Heberschutzventil installiert Ja Nein
Automatischer Entlüfter installiert Ja Nein
Wurde die Anlage kürzlich von 1-Strang auf 2-Strang umgestellt? Ja Nein

Max. Höhe von Tankboden bis höchster Punkt der Leitung _____ m

Ihre Kontaktdaten

Fachbetrieb _____
Name _____
Adresse _____
Telefon _____
E-Mail _____



Arbeiten an Tankanlagen
größer als **1000 Liter** sind
fachbetriebspflichtig!

Verbraucher

BRENNER

ÖLOFEN

Gleiches Raumniveau

Erster Stock

Höhdendifferenz Tankanlage
zum Verbraucher
_____ m



Max. Brenner- bzw.
Wärmeleistung
_____ kW